

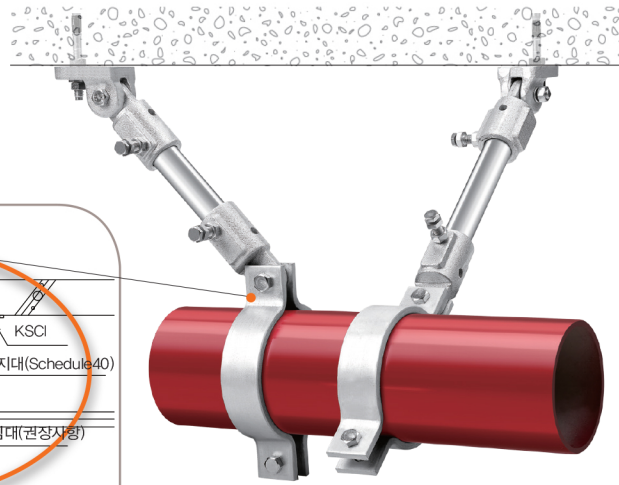


KSCI 흔들림방지버팀대 4WAY 입상

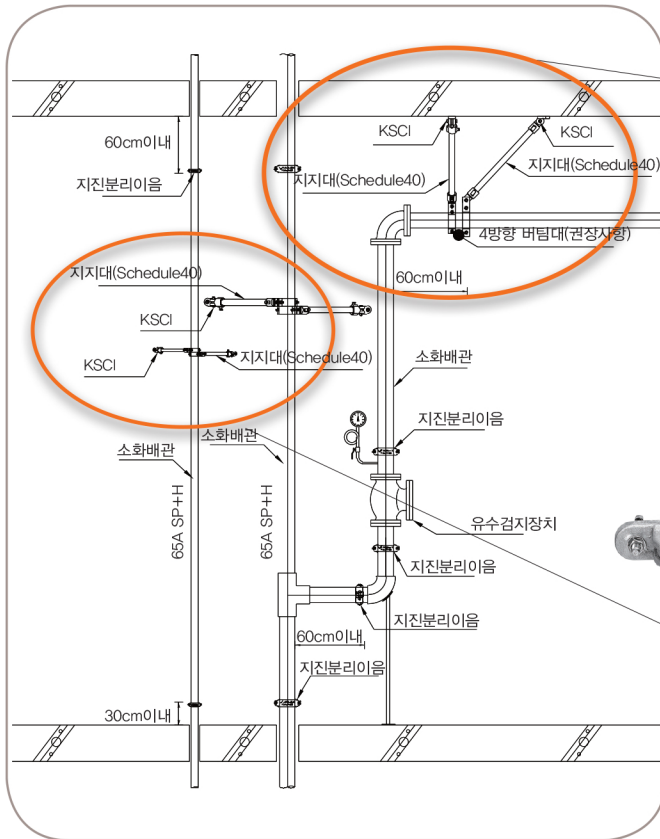

수평배관설치형

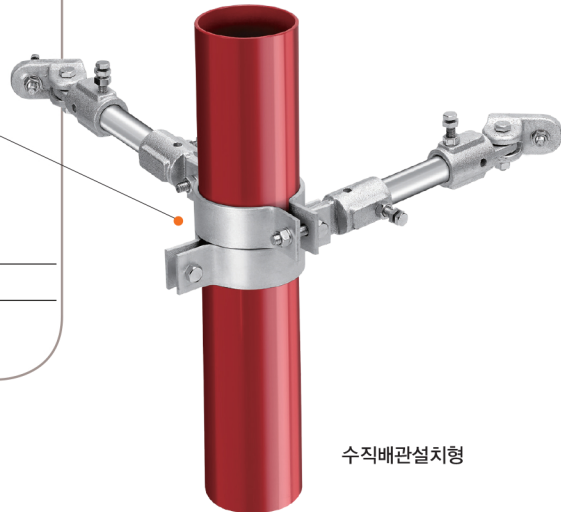

수직배관설치형

제품의 구성 및 특징

- ▶ 건축물부착장치 : 구상흑연주철
 - ▶ 지지대 : 탄소 강관 KS D 3562
 - ▶ 배관연결장치 어답터 : 구상흑연주철
 - ▶ 배관연결장치 : 압연 강재 50A~200A
 - ▶ 지지대 고정 장치 : 전단볼트는 볼트 머리 전단 될 때 까지 체결
1. 길이 1m를 초과하는 주배관의 최상부에는 4방향 버팀대를 설치하여야 한다.
 2. 입상관 최상부의 4방향 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 입상관의 중심선으로부터 0.6m 이내이어야 하며 버팀대의 하중은 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하여야 한다.
 3. 입상관 4방향버팀대 사이의 거리는 8m를 초과하지 않아야 한다.